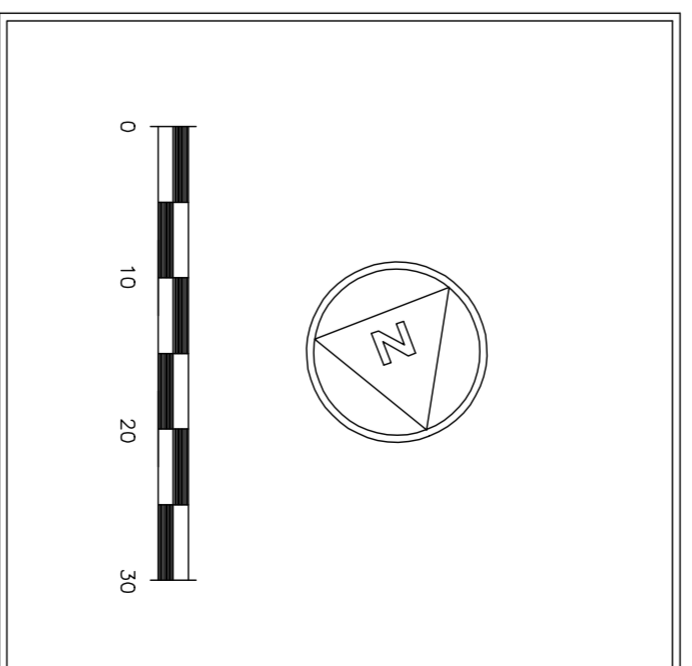
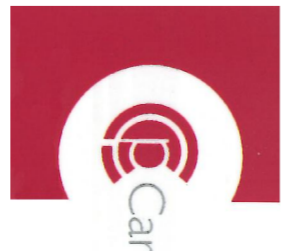


LEGENDA

- C.S. RV 0,001 kV 3x120x14x180 mm² AL
- Nova obra de endamentament amb C.A.P.
- Centre de Transformació
- Nova C.A.U.
- Anular d'Entornament públic

Carrasco Pizarro
Ingenieros

Obrer	PLA PARCIAL, PP7 SUBD-7 SECTOR CAMI DE ROQUETES TEXT REPOS
Enguament	CARRETERA DE ROQUETES 4,3500 TORTOSA / TARRAGONA
Referència	0580P19/07/rep
Promotor	CARRASCO PIZARRO S.L.
Referència document n.	19
XARXA DE BANYA TENSIO	
Escala	1/300
Data	MAIG 2009
Tècnic Responsable	

JOSEP LLUIS I GINOWART
Arquitecte